

检测报告



TEST REPORT

1525120500

报告编号
Report No

YNYZKBG20230714009-3

项目名称
Name

华新水泥（昭通）有限公司 2023年第三季度自行监测

委托单位
Client


华新水泥（昭通）有限公司

项目地址
Address


昭通市昭阳区甲寅乡马林村

产品名称
Product Name

水口废



2023年07月26日

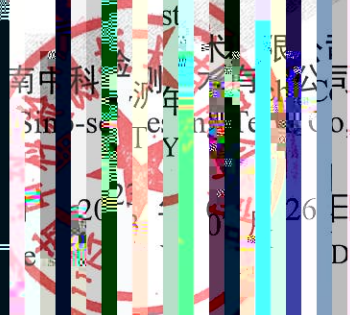

cial seal for

re is invalid,

gency .

责，送样样
。所有样品

he

e

ty makes a
exceeding

施的所有检
可能影响结

acy of the

d by our

ormation

ny will not

advertising,

提出申请，

5 days from

, it shall be

童3层厂房

ation Zone,

velopment



检测信息

客户基本情况

单位名称: 华新水泥(昭通)有限公司

通讯地址: 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

联系人: 王云国 联系电话: 13638813737

单位全称: 华新水泥(昭通)有限公司

通讯地址: 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

联系人: 王云国 联系电话: 13638813737

样品基本情况

受检单位信息

采样频次	采样	收样	检样	分析时间	样品状态描述
次数	人员	人员	时间	时间	
1次	李卫明	李卫明	2023.07.21	2023.07.22	样品均为黄色、无气味、无浮油、微浑浊。
5次	李卫明	李卫明	2023.07.21	2023.07.26	样品均为无色、无气味、无浮油、无浑浊。

投诉电话: 3616509256



		硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硫酸钡比浊法	紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	物传健	5.0mg/L
--	--	-----	-------------------------------	-----------	------------	-----	---------

投诉电话：138 2650 9256



网址

报告编号: YNZKRG202307140009-3

NO.5

客 户 名 称:

电 话:

87-63 87 94

联系电话: 138 26 192

56

检测项目/分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/测定下限
GB/T 5750.5-2006(2.1) 氯化物 硝酸银容量法	50mL 滴定管	李兴丽	1.0mg/L
GB/T 5750.5-2006(10.1) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 总硬度 钙镁离子测定法	T6 新世纪 紫外分光光度计	王蕊	0.001mg/L
GB/T 5750.5-2006(5.2) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铜 紫外分光光度法	SP 752 紫外分光光度计	何平良	0.2mg/L
GB/T 5750.12-2006(2.1) 多管发酵法	DHP-9162 电热恒温培养箱	康道娜	—
GB/T 5750.12-2006(1.1) 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 总大肠菌群 平板计数法	DHP-9162 电热恒温培养箱	康道娜	—

NO.2

W3: 地下水检测表 2#

执行 GB/T 14684-2017

《地下水质量标准》
III 类标准

2# 检测井 ZL21

井组

TNZKSC TNZKSC TNZKSC TNZKSC TNZKSC TNZKSC

20230630001-W007 20230630001-W008 20230630001-W009

标准限值 评价

pH (无量纲) 7.7 7.1 7.0 7.9 7.8 7.7~7.9 6.5≤pH≤8.5 达标

高锰酸盐指数 (COD_{Mn}) (mg/L) 0.17 0.77 0.81 0.81 0.78 0.79 2.0 达标

汞 (mg/L) 1.1×10⁻⁴ 1.1×10⁻⁴ 1.1×10⁻⁴ 1.1×10⁻⁴ 1.1×10⁻⁴ 1×10⁻⁴ 0.0001 达标

总硬度 (mg/L) 338 342 329 336 500 500 达标

硫酸盐 (mg/L) 3.5 3.5 3.5 3.5 150 150 达标

氯化物 (mg/L) 7.7 7.2 7.8 7.5 150 150 达标

硝酸盐氮 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.10 0.10 达标

亚硝酸盐氮 (mg/L) 2.2 2.2 2.3 2.2 3.0 3.0 达标

大肠菌群 (MPN/100mL) 未检出 未检出 未检出 未检出 3.0 3.0 达标

菌落总数 (CFU/mL) 78 89 92 86 100 100 达标

氨氮 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 达标

铜 (mg/L) 1.2×10⁻⁴ 1.2×10⁻⁴ 1.1×10⁻⁴ 1.2×10⁻⁴ 0.001 0.001 达标

铅 (mg/L) 1.3×10⁻⁴ 1.3×10⁻⁴ 1.3×10⁻⁴ 1.3×10⁻⁴ 0.005 0.005 达标

1 采样方式: 瞬时采样;

2 检测项目: 检测项目结果低于检出值不做评价, 检出项目均符合评价标准, 在本公司资质认定范围内。

报告结束



网址: www.nzsc.com.cn
按电话: 3926597

附件:

华新水泥(昭通)有限公司 2023 年第二季度自行监测点位图



地下水监测点