




检测报告

52512050049

TEST REPORT

报告编号: YNZKE 320240517013
 Report No:
 项目名称: 新水泥(昭通)有限公司 2024年第二季度比对监测
 Name:
 委托单位: 新水泥(昭通)有限公司
 Client:
 检测地址: 昭通市昭阳区北闸镇塘房村
 Address:
 产品类型: 空气和废气
 Type:

编制: 王...
 完成日期: 2024年05月17日
 校对: 王...
 审核: 王...
 签发日期: 2024年05月17日
 签发人: 王...
 批准日期: 2024年05月17日
 批准人: 王...

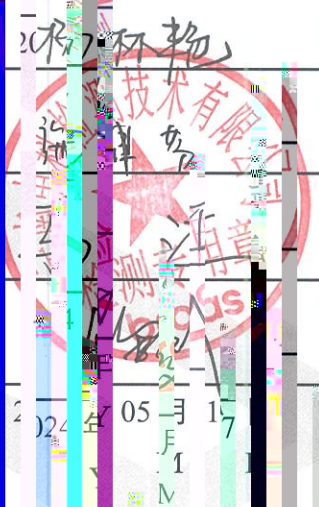

云南新水泥有限公司
 Yunnan Shizhuo New Cement Co., LTD
 地址: 昭通市昭阳区北闸镇塘房村
 Address: 昭阳区北闸镇塘房村
 报告日期: 2024年05月17日
 Report Date: 2024-05-17

r
d,

羊品

念吉

t

g,

m
be

t

报告编号: YNZKKBG20240517013

生产情况

表 1 企业工况

监测期间	运行负荷
生产量	99.0%



网
http://
M.S
ZK.COM
服邮箱: ts@sty.k.com
客电: 0871-6322008

目 录、方法、设备

表 3 检测分析及主要仪器设备一览表

检测项目	检测方法	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
固定污染源废气、低浓度颗粒物的测定	重量法	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	
颗粒物	重量法	HSX-350 柯尼希湿度称重系统	YNZK-FX081	1.0mg/m ³
二氧化硫	定电位电解法	ZR-3260	YNZK-XC312	2.0µg/m ³
二氧化氮	定电位电解法	ZR-3260	YNZK-XC312	2.0µg/m ³
氮氧化物	定电位电解法	HS-695-2014	YNZK-XC312	3mg/m ³

报告编号: YNZKRG202405J70
ReportNo

4. 检测结果

表 4 组织排放废气检测结果表

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒 高度 (m)	烟气参数					检测结果 检测浓度 (mg/m ³)
						流速 (m/s)	温度 (°C)	静压 (Pa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	
		08:43-09:10		YNZKSC20240506045-A001	22.2	125.1	-0.32	7.2	8.2	275171	7.5
		09:17-09:47		YNZKSC20240506045-A002	21.8	126.8	-0.31	7.69	8.5	271214	8.1
	A1: 窑磨废	09:53-10:23		YNZKSC20240506045-A003	23.0	153.9	-0.29	6.21	8.3	272344	9.3
	(DA019)	10:33-11:03		YNZKSC20240506045-A004	22.0	153.1	-0.33	6.15	8.4	266733	12.8
		11:10-11:40		YNZKSC20240506045-A005	24.1	180.2	-0.30	6.09	8.6	269119	13.2
		11:47-12:17		YNZKSC20240506045-A006	23.1	173.1	-0.28	6.15	8.7	270842	11.5
颗粒物		2024.05.08		平均值	23.1	156.4	-0.31	6.78	8.5	270894	10.4
				YNZKSC20240506045-A007	12.8	73.9	-0.12	3.35	—	192620	10.6
				YNZKSC20240506045-A008	13.1	74.2	-0.13	3.31	—	195139	14.4
	A2: 熟料电	15:15-15:45		YNZKSC20240506045-A009	12.7	71.2	-0.12	3.09	—	193134	12.7
	收小袋	15:52-16:22		YNZKSC20240506045-A010	30.0	124.7	-0.14	3.02	—	188936	13.0
		16:32-17:02		YNZKSC20240506045-A011	13.2	71.1	-0.14	3.33	—	200248	12.9
		17:03-17:33		YNZKSC20240506045-A012	13.0	66.0	-0.11	3.05	—	200337	13.5
				平均值	13.9	71.1	-0.13	3.24	—	195428	12.9

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	海拔	烟气参数					检测结果	
						流速	温度	湿度	含氧量	含氮量		粉尘浓度
					(m)	(m/s)	(°C)	(%)	(%)	(mg/h)	(mg/m ³)	
		06:55-09:10		YNZKSC20240506045-A001		22.2	125.1	-0.32	8.41	0.71	215171	4
		09:32-09:47		YNZKSC20240506045-A002		21.8	126.8	-0.31	7.69	8.5	271214	6
		10:10-10:25		YNZKSC20240506045-A003		23.0	153.9	-0.29	6.21	8.3	272344	5
		10:40-10:49		YNZKSC20240506045-A004		23.8	178.1	-0.33	6.15	8.4	266733	7
二氧化硫		11:25-11:40		YNZKSC20240506045-A005	90	24.1	180.2	-0.30	6.09	8.6	269119	9
		12:01-12:16		YNZKSC20240506045-A006		23.9	174.1	-0.28	6.15	8.9	270422	7
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A013		22.0	140.2	-0.29	8.26	8.5	263257	5
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A014		20.7	134.2	-0.33	8.15	8.3	251525	6
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A015		20.6	133.2	-0.29	8.36	8.6	250479	4
				平均值		22.5	149.5	-0.30	7.27	8.5	265585	6
		06:55-09:10		YNZKSC20240506045-A001		22.2	125.1	-0.32	8.41	0.71	215171	295
		09:32-09:47		YNZKSC20240506045-A002		21.8	126.8	-0.31	7.69	8.5	271214	217
		10:10-10:25		YNZKSC20240506045-A003		23.0	153.9	-0.29	6.21	8.3	272344	283
		10:40-10:49		YNZKSC20240506045-A004		23.8	178.1	-0.33	6.15	8.4	266733	238
		11:25-11:40		YNZKSC20240506045-A005		24.1	180.2	-0.30	6.09	8.6	269119	217
氮氧化物		12:01-12:16		YNZKSC20240506045-A006		23.9	174.1	-0.28	6.15	8.9	270422	199
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A013		22.0	140.2	-0.29	8.26	8.5	263257	241
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A014		20.7	134.2	-0.33	8.15	8.3	251525	205
		12:51-12:56		YNZKSC20240506045-A015		20.6	133.2	-0.29	8.36	8.6	250479	200
				平均值		22.5	149.5	-0.30	7.27	8.5	265585	233

报告结束

报告编号: YX-20240517013

平遥博瑞思(昭理)有限公司 2024 年第一季度比对监测点位图

